




VIGILANT

CABLEADO Y CONEXIÓN DE SALIDAS AUXILIARES
DE VOLTAJE DEL PANEL DE CONTROL

1.-Ubicación de Salida de Energía Auxiliar

El panel contiene circuitos de salida de suministro **auxiliares continuo Y reinicialable**. Emplee la salida de tipo reinicialable tales como detectores de 4 cables, FotoBeam, etc. Emplee las salidas de tipo continuo para dispositivos tales como anunciadores remotos.

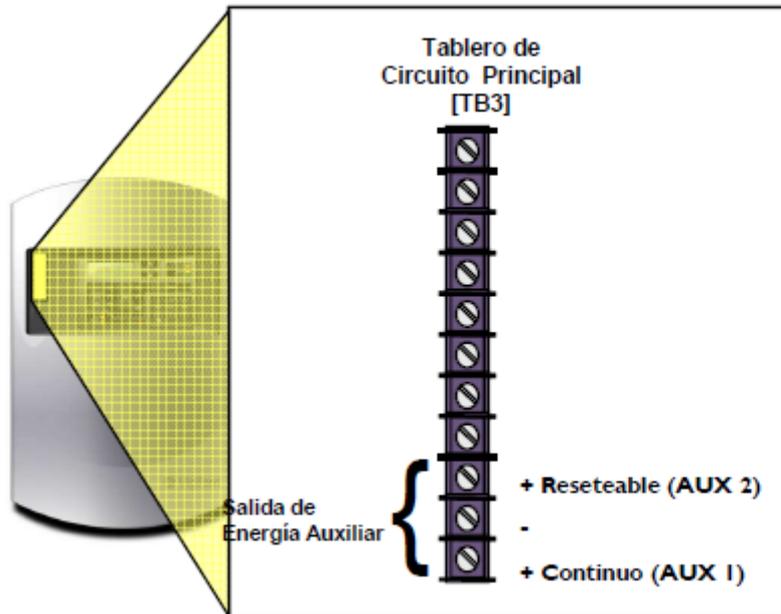

- Salida AUX 1: 24VCC nominal a 500 mA. voltaje continuo.
- Salida AUX 2: 24VCC nominal de 500 mA a IA fuente reseteable.

2.-Especificaciones del Circuito

AUX1 + AUX2 Pueden suministrar hasta 1.5A en total. Si es necesario emplear mas de 1.5A, debe emplear una fuente de alimentación Auxiliar de 24VCC, de energía limitada y regulada, aprobada por la UL, para sistemas de señalización de protección contra incendios.

